



**PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO NA OBMOČJU POMURSKEGA
VODOVODA – SISTEM A ZA OBDOBJE 2026 -2029**



Lendava, november 2025

KAZALO

1	UVOD.....	3
2	OSNOVNI PODATKI.....	4
2.1	Podatki o izvajalcu javne službe.....	4
2.2	Občine izvajanja javne službe.....	4
2.3	Predpisi, ki določajo način izvajanja javne službe.....	5
2.4	Območje javnega vodovoda.....	6
3	PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH	9
3.1	Javni vodovodi, vodohran in zunanja hidrantna omrežja, ki so del javnega vodovoda	9
3.1.1	Vodovod	9
3.1.2	Vodohrani	10
3.1.3	Prečrpališča.....	11
3.1.4	Hidranti.....	12
3.2	Zajetja za pitno vodo in rezervna zajetja	13
3.2.1	Vodni vir Gaberje	13
3.2.2	Vodni vir Turnišče.....	13
3.2.3	Zmogljivost vodnih virov in planirana poraba	13
3.3	Vodne pravice.....	14
3.4	Vodovarstvena območja.....	14
3.5	Cene obveznih storitev javne službe.....	14
4	PODATKI O NAČIN U IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	15
4.1	Število odjemnih mest na javnem vodovodnem omrežju	15
4.2	Vzdrževanje in čiščenje javne infrastrukture	15
4.2.1	Vzdrževanje vodovodnega omrežja.....	15
4.2.2	Vzdrževanje hidrantov.....	16
4.2.3	Vzdrževanje vodovodnih objektov	16
4.2.4	Kontrola in vzdrževanje na vodovarstvenih območjih	17
4.2.5	Vzdrževanje in čiščenje opreme in naprav	17
4.2.6	Kalibracija meril v sistemu oskrbe s pitno vodo	18
4.3	Zamenjava vodomero.....	18
4.4	Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode.....	19
4.5	Zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih	20
4.6	Zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo	21
4.7	Režim obratovanja rezervnih zajetij za pitno vodo.....	21
4.8	Režim nadomeščanja rezervnih zajetij za pitno vodo	21
4.9	Način obveščanja uporabnikov javne službe	21
4.10	Posebne storitve z uporabo javne infrastrukture	24
4.11	Površine, za katere se iz javnega vodovoda zagotavlja pitna voda za pranje , namakanje ali oskrbo s pitno vodo, ki je namenjena splošni rabi	24

1 UVOD

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo.

Eko – park d.o.o. je s strani 7 občin solastnic Pomurskega vodovoda sistem A imenovan za skupnega upravljavca Pomurskega vodovoda sistem A, ki oskrbuje z pitno vodo občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V ta namen je podjetje z občinami sklenilo pogodbe o najemu in upravljanju Pomurskega vodovoda - sistem A, razen z Občino Velika Polana, ki pogodbe ni sklenila. Na podlagi podpisanih pogodb je Eko-park v začetku leta 2018 pričel z izvajanjem GJS oskrba s pitno vodo.

Program je pripravljen za obdobje štirih koledarskih let (2026 do 2029) in je izdelan na osnovi:

- 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS št. 88/12, 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25).
- 33. člena Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Ur.l. RS št. 21/25).

Predlog programa je izdelalo podjetje EKO Park d.o.o. Lendava, kot izvajalec oskrbe s pitno vodo na območju občin in strokovni sodelavec posamezne občine. Po uskladitvi programa z občinami ga potrди direktor izvajalca javne službe in pošlje do 31.12.2025 ministrstvu. Zaradi preglednosti in celostne predstavitve zajema predlog Programa oskrbe s pitno vodo vse občine (razen občine Velike Polane). Vse občine obravnavajo program oskrbe, potrdijo pa ga v delu, ki se nanaša na posamezno občino. Cilj izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo je realizacija predloženega programa ter izvajanje GJS na enakem nivoju, kot v preteklih letih.

2 OSNOVNI PODATKI

2.1 Podatki o izvajalcu javne službe

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU (Vir: Redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, 15.11.2013)	
datum vpisa subjekta v sodni register:	18.5.2004
matična številka:	1953524000
davčna številka:	SI87430401
firma:	EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje ÖKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat
skrajšana firma:	EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
sedež:	Lendava
poslovni naslov:	Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava - Lendva
pravnoorganizacijska oblika:	Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
osnovni kapital:	509.356,30 EUR
Upravljanje JP	Svet družbenic: Marjan Kardinal, predsednik
organi JP	Nadzorni svet: mag. Sobočan Sabina, predsednica Skupščina JP: Metka Sabo Gerenčer, predsednica
vrsta zastopnika:	Direktor: Jožef Gerenčer
ustanovitelj:	Občina Lendava
lastništvo:	81,5479 % Občina Lendava 6,4519 % Občina Črenšovci 0,9018 % Občina Kobilje 1,1601 % Občina Dobrovnik 5,1653 % Občina Turnišče 2,5478 % Občina Odranci 2,2252 % Občina Velika Polana

2.2 Občine izvajanja javne službe

Predlog programa oskrbe s pitno vodo je skupen za občine

Zap.št	OBČINA	Naslov
1	Črenšovci	Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci
2	Dobrovnik	Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
3	Kobilje	Kobilje 35, 9227 Kobilje
4	Lendava	Glavna ulica 20, 9220 Lendava
5	Odranci	Panonska 33, 9233 Odranci
6	Turnišče	Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

2.3 Predpisi, ki določajo način izvajanja javne službe

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

Predpisi, ki določajo način izvajanja javne službe so:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. [32/93](#), [30/98](#) – ZZLPPO, [127/06](#) – ZJZP, [38/10](#) – ZUKN in [57/11](#) – ORZGJS40),
- Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US),
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ),
- Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 21/25),
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23),
- Direktiva (EU) 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi,
- Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem,
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16),
- Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/04 in 71/09),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Ur.l.RS, št. 17/2013, 13/16).
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče (Ur.l.RS, št. 73/10, 6/12, 62/12, 43/16).
- Odloku o preskrbi in odjemu pitne vode na območju občine Črenšovci (Ur. l. RS št. 54/00, 28/01, 8/12, 52/12).
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Odranci (Ur. l. RS št. 51/10, 39/18).
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 2/02, 2/12, 6/12).
- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 36/00).

Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2026-2029 temelji na pogodbi o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo – sistem A«, podpisana dne 16.11.2016.

2.4 Območje javnega vodovoda

Pomurski vodovod - sistem A sestavljajo tri oskrbovalna območja (v nadaljevanju »OO«):

- »OO« GABERJE zajema občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Vodni vir so zajetja podzemne vode na lokaciji Gaberja.


- »OO« TURNIŠČE zajema občino Turnišče. Vodni vir je zajetje podzemne vode na lokaciji Turnišča.

- »OO« GABERJE-TURNIŠČE zajema občini Črenšovci in Odranci. Vodni vir so zajetja podzemne vode na lokaciji Gaberja in Turnišča. Nazivni delež vodnih virov Gaberje je 80% in 20% vodnega vira Turnišče, delež posameznih vodnih virov se spreminja v skladu z dinamiko dnevne, tedenske in mesečne porabe vode in posameznih letnih obdobj.

Osnovne značilnosti oskrbovalnih območij (OO)

Oskrbovalno območje	Vodni vir	Oskrbovane Občine	Oskrbovana naselja
Gaberje	Gaberje	LENDAVA DOBROVNIK KOBILJE	Banuta, Benica, Čentiba, Dolga vas, Dolgovaške gorice, Dolina pri Lendavi, Dolnji Lakoš, Gaberje, Genterovci, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kot, Lendava, Lendavske gorice, Mostje, Petišovci, Pince, Pince-Marof, Radmožanci, Trimlini Dobrovnik, Strehovci, Žitkovci Kobilje
Turnišče	Turnišče	TURNIŠČE	Turnišče, Renkovci, Nedelica, Gomilica
Gaberje-Turnišče	Gaberje-80% Turnišče, 20%	ČRENŠOVCI ODRANCI	Trnje, Žižki, Dol. Bistrica, Srednja Bistrica, Gornja Bistrica, Črenšovci,

Območje javnega vodovoda Pomurski vodovod-sistem A

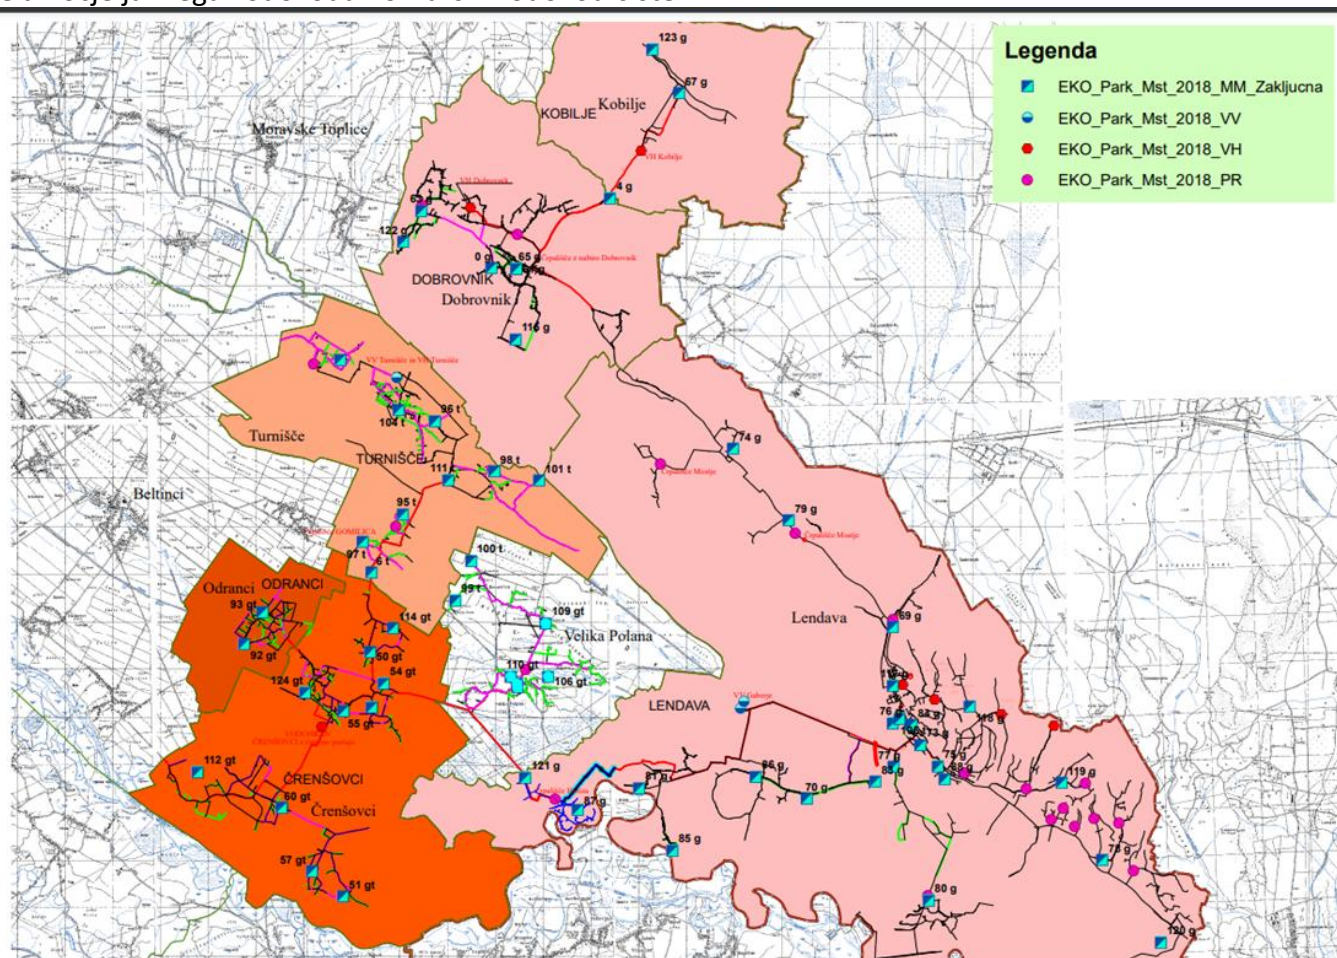

Opremljenost aglomeracij

Pomurski vodovod –sistem A, ID vodovodnega sistema: 1875			
ID aglomeracije	Ime aglomeracije	št.merilnih mest gospodinjstva	št. prebivalcev
4355	HOTIZA-LOŽIČ	68	742
4360	HOTIZA	211	
4359	KOT	53	106
4354	KAPCA	171	424
4364	GABERJE, GORNJI LAKOŠ, DOLNJI LAKOŠ	479	1037
4386	LENDAVA, DOLGA VAS, DOLGOVAŠKE GORICE, LENDAVSKE GORICE	3898	4444
4367	TRIMLINI	135	288
4368	PETIŠOVCI	242	755
4363	PETIŠOVCI KOLONIJA	81	
4373	BENICA (PINCE-MAROF, PINCE)	146	334
4387	MOSTJE STARO	25	
4368	BANUTA, MOSTJE NOVO	134	378
4390	GENTEROVCI	79	157
4381	RADMOŽANCI	90	219
4382	KAMOVCI	48	103
4353	ČENTIBA, ZATAK, DOLINA	432	1138
6263	SREDNJA IN GORNJA BISTRICA	441	1155
6264	DOLNJA BISTRICA	205	532
6265	ČRENŠOVCI IN ŽIŽKI	634	1632
6272	TRNJE	214	580
9650	ŽITKOVCI	53	112
9647	DOBROVNIK	838	911
9654	STREHOVCI	96	215
9638	ODRANCI	539	1600
9641	KOBILJE	281	507
9648	TURNIŠČE	494	1398
9644	GOMILICA	209	590
9642	NEDELICA -SKUPAJ Z AGLOMERACIJO 9643	194	539
9640	RENKOVCI	211	585
SKUPAJ		10701	20481

Vse navedene aglomeracije so opremljene z vodovodno infrastrukturo. Opremljanje z vodovodno infrastrukturo se izvaja tudi izven meja navedenih aglomeracij.

3 PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH

3.1 Javni vodovodi, vodohran in zunanja hidrantna omrežja, ki so del javnega vodovoda

3.1.1 Vodovod

Vodovodni sistem občine Lendava

Vodovodni sistem Občine Lendava obsega skupaj cca. 241 km cevovodov, od česar je cca. 107 km transportnih in primarnih vodov ter 135 km sekundarnih vodov. Na sistemu so trije vodohrani in 14 prečrpališč v gričevnatem delu. Vodovodni sistem Lendava se v celoti napaja iz vodnega vira Gaberje. Občasno ob večjih hidravličnih obremenitvah imajo nekateri uporabniki v gričevnatem delu nizki tlak. Na delu vodnega omrežja v Kapci ob Glavni ulici se občasno pojavljajo usedline. Usedline so posledica izločanja depozitov, ki se je nabral v času uporabe vaških vodnih virov. Rešitev je v zamenjavi sekundarnih cevi. Na nekaterih delih omrežja v vasi Petišovci in Lendavske gorice se pojavljajo pogosti prepusti na sekundarnem delu omrežja.

Vodovodni sistem občine Črenšovci

Vodovodni sistem v občini Črenšovci obsega 90 km cevovodov. Občina Črenšovci trenutno dobi 80% pitne vode iz VV Gaberje in 20% iz VV Turnišče. Sistem deluje brez tehničnih težav. V poletnih mesecih prihaja do ogrevanja pitne vode, zato je potrebno pitno vodo v vodohranu dodatno dezinficirati. Zaradi pregrevanja vode v poletnih mesecih izpuščamo vodo preko hidrantnega sistema, spremljamo temperaturo vode in vsebnost prostega preostalega klora.

Vodovodni sistem občine Odranci

Vodovodni sistem v občini Odranci obsega 14 km cevovodov. Vsi porabniki v občini Odranci se napajajo iz vodohrana v Črenšovcih. Sistem deluje brez tehničnih težav. Enako kot v občini Črenšovcih prihaja v poletnih mesecih do pregrevanja vode v sistemu. Zaradi pregrevanja vode v poletnih mesecih predvidevamo izpuščati vodo preko hidrantnega sistema, spremljati temperaturo vode in vsebnost prostega preostalega klora tudi v prihodnje.

Vodovodni sistem občine Dobrovnik

Vodovodni sistem občine Dobrovnik se sestoji iz 35 km cevovodov, vodohrana Dobrovnik, prečrpališče nabira Dobrovnik ter dve prečrpališči, za oskrbo gričevnatega dela občine. Sistem se v celoti oskrbuje iz VV Gaberje. V primeru izpada dobave vode in ponovne vzpostavitve stanja delovanja sistema prihaja do težav z odzračevanjem zaradi nepravilno postavljenih označevalnikov in blatnikov, na liniji od vodohrana Dobrovnik do naselja Strehovci. V poletnih mesecih prihaja do pregrevanja vode na liniji do industrijske cone. V poletnih mesecih z izpuščanjem vode zmanjšujemo posledice pregrevanja vode v tem delu sistema. Zaradi pregrevanja vode v poletnih mesecih predvidevamo tudi v prihodnje izpuščati vodo preko hidrantnega sistema, spremljati temperaturo vode in vsebnost prostega preostalega klora.

Vodovodni sistem občine Kobilje

Vodovodni sistem občine Kobilje zajema 7 km cevovodov. Sistem se v celoti oskrbuje iz VV Gaberje preko nabire Dobrovnik, VH Dobrovnik in VH Kobilje. Sistem deluje brez tehničnih težav.

Vodovodni sistem občine Turnišče

Vodovodni sistem v občini Turnišče obsega 60 km cevovodov, VV Turnišče z vodohranom. Iz VV Turnišče se napaja celotna občina Turnišče in deloma občine Črenšovci in Odranci. Sistem deluje brez tehničnih težav. Pri sanaciji okvare na starem cevovodu je bilo ugotovljeno, da del starega omrežja nima PID dokumentacije. Prav tako je na nekaterih lokacijah staro omrežje, ki ni v uporabi, povezano na nov sistem. V poletnih mesecih prihaja do ogrevanja pitne vode, ki se izpušča preko hidrantnega sistema. Med izpuščanjem se spremlja temperatura in vsebnost prostega preostalega klora.

3.1.2 Vodohrani

Za zagotavljanje nemotene oskrbe ima *sistem* zgrajenih 7 vodohranov (VH).

Oskrbovalno območje	Vodohran - oznaka	Lokacija	Volumen (m ³)	Dezinfekcija
Gaberje	VH 1	Lendava Gregorčičeva ulica	635	NE
Gaberje	VH 2	Lendavske gorice – Berden	100	NE
Gaberje	VH 3	Piramida	100	NE
Turnišče	VH 4	Turnišče	250	NE
Gaberje - Turnišče	VH 5	Črenšovci	400	Da, dokloriranje
Gaberje	VH 6	Kobilje	100	NE
Gaberje	VH 7	Dobrovnik	220	NE

3.1.3 Prečrpališča

Pregled osnovnih značilnosti prečrpališč (PR)

Zap.št.	OO	Ime objekta	Leto izgradnje	Občina nahajanja	Dodatna dezinfekcija
1	Gaberje	Dolga vas	2015 (obnova)	Lendava	
2	Gaberje	Mostje	2015	Lendava	
3	Gaberje	Radmožanci	2015	Lendava	
4	Gaberje	Hotiza	2015	Lendava	
5	Gaberje	Petišovci	2015	Lendava	
6	Gaberje	Lendava, Pod hribom	2015 (obnova)	Lendava	
7	Gaberje	Čentiba Šola	2014 (obnova)	Lendava	
8	Gaberje	Čentiba Mala Dolina	2015 (obnova)	Lendava	
9	Gaberje	Čentiba Banov Breg	2015 (obnova)	Lendava	
10	Gaberje	Čentiba Magyardiak	2015 (obnova)	Lendava	
9	Gaberje	Čentiba Mala Dolina	2015 (obnova)	Lendava	
10	Gaberje	Čentiba Süč	2014 (obnova)	Lendava	
11	Gaberje	Čentiba Latoš	2015 (obnova)	Lendava	
12	Gaberje	Čentiba Mala dolina	/	Lendava	
13	Gaberje	Dolina Tamaškuta	2015 (obnova)	Lendava	
14	Gaberje	Dolina Gara- Orešje	2015 (obnova)	Lendava	
15	Gaberje	Dolina pod Hribom	2015 (obnova)	Lendava	
17	Gaberje	Strehovci	2015	Dobrovnik	
18	Gaberje	Prečrpališče-nabira Dobrovnik	2015	Dobrovnik	Da, dokloriranje

Zap.št.	OO	Ime objekta	Leto izgradnje	Občina nahajanja	Dodatna dezinfekcija
19	Gaberje	1 Dobrovnik	2015	Dobrovnik	
20	Turnišče	Gomilica	2015	Turnišče	
21	Turnišče	Renkovci	2015	Turnišče	
22	Gaberje - Turnišče	VH Črenšovci s prečrpališčem	2015	Črenšovci	
23	Gaberje	Prečrpališče Kidričeva-Lendava	2021	Lendava	

3.1.4 Hidranti

Uredba o oskrbi s pitno vodo (UL RS št. 61/23) določa obveznosti upravljavcev vodovodov glede vzdrževanja hidrantnega omrežja, kjer je del javnega vodovodnega sistema. Dela na področju vzdrževanja hidrantov delimo na:

Pregled hidrantov

Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (UL RS št. 30/91, s spremembami). Podrobno določa zahteve za projektiranje, gradnjo, obratovanje in redno preizkušanje hidrantov. V njem je določeno, da se morajo hidranti redno pregledovati in preizkušati najmanj enkrat letno, da se preveri pretok, tlak in uporabnost.

Redno (tekoče) vzdrževanje hidrantov

Na podlagi ugotovitev pregleda hidrantov se izvajajo tekoča vzdrževalna dela na hidrantih.

Investicijsko vzdrževanje hidrantov

V primeru, da so napake na hidrantih take narave, da je potrebno hidrant v celoti zamenjati predstavlja to investicijsko vzdrževanje, za katero zagotavljajo sredstva občine domicilno, kot lastnice infrastrukture iz naslova poslovnega najema.

Popravilo hidrantov zaradi poškodb

V primeru znanega storilca, se stroški popravila krijejo iz zavarovalne police vozila. V primeru neznanega povzročitelja se stroški popravila krijejo iz naslova strojelomnega zavarovanja vodovodne infrastrukture.

Hidranti po občinah

Občina	Število hidrantov	Karta hidrantnega omrežja DA/NE
Lendava	276	v izdelavi
Črenšovci	273	v izdelavi
Odranci	83	v izdelavi
Dobrovnik	105	v izdelavi
Kobilje	44	v izdelavi
Turnišče	222	v izdelavi

3.2 Zajetja za pitno vodo in rezervna zajetja

3.2.1 Vodni vir Gaberje

Vodovodni sistem s katerim upravlja Eko-park ima eno vodno zajetje z dvema vodnjakoma, globine 18 m, s skupno kapaciteto 99 l/s. Črpališče se nahaja na parceli št. 178/2, k.o. Gaberje. Za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo, so občine ustanoviteljice EKO Park, d.o.o. pridobile delno vodno dovoljenje št. 35527-69/2012-9 z dne 28.9.2012 v količini 99 l/s iz vodnjakov:

- vodnjak V-1/87 (črpališče Gaberje), parc. št. 177/3, k.o. 164-Gaberje, v količini največ 65 l/s oz. 2.049.840 m³ /leto,
- vodnjak Gaberje-2/12., parc. št. 176/1 in 176/2, k.o. 164-Gaberje, v količini največ 34 l/s oz. 946.080 m³ /leto.

Za vodni vir Gaberje so določeni vodovarstveni pasovi z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Ur. l. RS št. 17/2013 in 13/2016). Črpališče oz. območje najožjega vodovarstvenega pasu VVP1 je ograjeno. Vodni vir Gaberje se nahajana območju ravninskega gozda mešane drevesne sestave. V okolici vodnega vira Gaberje ni virov možnih onesnaženj oz. dejavnosti, ki bi lahko vplivale na obremenitve podzemne vode. Poplavna varnost vodnjaka je zagotovljena s cementnim mostom, debeline 3 m in glinenim tamponom debeline 0,5 m, ki varujeta pred vdorom poplavne vode v vodnjak. Črpanje poteka s 3 potopnimi črpalkami, ki se krmilijo preko SCADE. Iz vodnjaka Gaberje-1 surovo vodo črpajo izmenično dve črpalke na globini 11 m. Iz vodnjaka Gaberje-2 črpa surovo vodo ena potopna črpalka na globini 5 m. Vodni vir Gaberje lahko v primeru izpada VV Turnišče oskrbuje celotni sistem pomurskega vodovoda – sistem A.

3.2.2 Vodni vir Turnišče

V vodovodni sistem Pomurski vodovod – sistem A je vključen še vodni vir Turnišče, ki je lociran v majhnem gozdu severno od vasi Turnišče, na parceli št. 629/3, k.o. 149-Turnišče. Za oskrbo s pitno vodo iz vodnjaka B-1/88 8, so občine pridobile spremenjeno delno vodno dovoljenje št. 35527-63/2021-4, ki je bilo izdano dne 4.5.2023, za rabo vode v količini 25 L/s oziroma največ 867.240 m³/leto. Za vodni vir Turnišče so določeni VVP z Odlokom o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96). Črpališče oz. območje najožjega vodovarstvenega pasu VVP 1 je ograjeno. Kakovost vode VV Turnišče je odvisna od dinamike in intenzivnosti na kmetijskih površinah, kar se kaže v občasni prisotnosti posameznih aktivnih snovi oz. njihovih razgradnih produktov. Črpališče-vodarna Turnišče ima en vodnjak. Vodnjak Turnišče je globok 20 m, premera 1 m, črpanje vode poteka iz globine 18 m.

3.2.3 Zmogljivost vodnih virov in planirana poraba

Povprečna letna načrpana voda se je v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšala, zaradi zmanjšanja prebivalstva in zmanjšana poraba industrijskih porabnikov, zato ne predvidevamo bistveno večje porabe tudi v naslednjih štirih letih. Iz zmogljivosti vodnih virov je razvidno, da imajo vodnjaki dovoljšne rezerve v kapaciteti, pojavi pa se težava pri izpadu celotnega VV Gaberje.

	zmogljivost	realiz.	plan	izkoriščenost VV
	vodnega vira	2024	2026-2029	
	m ³	m ³	m ³	%
VV Gaberje	2.995.920	1.386.996	1.400.000	46
VV Turnišče	867.240	273.427	270.000	31
Skupaj	3.863.160	1.660.423	1.700.000	43

3.3 Vodne pravice

Iz vodnjakov vodnega vira Gaberje in Turnišče so občine za neposredno rabo oskrbe s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, dobile naslednje deleže: Občina Črenšovci 7,5 %, Občina Dobrovnik 3,8 %, Občina Kobilje 2,6 %, Občina Lendava 70,6 %, Občina Odranci 4,6 %, Občina Turnišče 7,3 % in Občina Velika Polana 3,6 %.

Vodni vir (VV)	Oznaka vodnjaka	GKy, GKx	Letna količina, m ³	Kapaciteta, L/s	Vodno dovoljenje	Veljavno do
Gaberje	V-1/87	606125 159200	2.049.840	65	35527-69/2012-9	30.9.2042
	Gaberje 2/12	608216 159370	946.080	34	35527-69/2012-9	30.9.2042
Turnišče	B-1/88 8	600948 166152	867.240	25	35527-63/2021-4	30.9.2042

3.4 Vodovarstvena območja

Za vsa trenutno veljavna vodovarstvena območja so sprejeti občinski odloki. Za varovanje vodnega vira Gaberje so določeni vodovarstveni pasovi z **Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Ur. l. RS št. 17/2013 in 13/2016)**. Črpališče oz. območje najožjega vodovarstvenega pasu VVP 1 je ograjeno.

Za varovanje vodnega vira Turnišče so določeni VVP z **Odlokom o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96)**. Črpališče oz. območje najožjega vodovarstvenega pasu VVP 1 je ograjeno. Zajetja in vodovarstveni pasovi so označeni s opozorilnimi tablami.

V pripravi je uredba o vodovarstvenih območjih, kjer je bilo obravnavano delovno gradivo glede ukrepov, prepovedi in omejitve na področju gradnje objektov in kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih ter zavarovanje zajetij za javno oskrbo s pitno vodo za vodovarstveni območji Gaberje in Turnišče.

3.5 Cene obveznih storitev javne službe

Cene se v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV) oblikujejo z elaboratom o oblikovanju cen.

	Omrežnina €/DN 20	Subvencija občine, %	Subvencionirana cena, €/DN 20	Vodarina €/m ³
Občina Lendava	3,392			0,7339
Občina Črenšovci	5,06			0,7339
Občina Dobrovnik	4,457	5	4,234	0,7339
Občina Kobilje	2,581			0,7339
Občina Odranci	2,402			0,7339
Občina Turnišče	4,793			0,7339

V cenah ni vključen DDV.

V tabeli so prikazane cene izvajanje GJS, ki veljalo od 1.5.2025. Kot je iz tabele razvidno je cena vodarina enotna v vseh občinah, medtem ko so omrežnine različne, odvisno od vrednosti osnovnega sredstva in subvencij občin.

4 PODATKI O NAČIN U IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

4.1 Število odjemnih mest na javnem vodovodnem omrežju

Dimenzija priključka	Lendava	Črenšovci	Dobrovnik	Kobilje	Odranci	Turnišče
DN ≤ 20	6133	1481	980	265	528	1098
20 < DN < 40	93	8	0	16	4	7
40 ≤ DN < 50	16	3	1	0	3	2
50 ≤ DN < 65	19	1	4	0	1	0
65 ≤ DN < 80	0	0	0	0	0	1
80 ≤ DN < 100	27	1	2	0	1	0
100 ≤ DN < 150	2	0	0	0	2	0
150 < DN	2	0	0	0	0	0
SKUPAJ (10.701)	6292	1494	987	281	539	1108

4.2 Vzdrževanje in čiščenje javne infrastrukture

Vzdrževanje delimo na planirano in interventno vzdrževanje samega vodovodnega omrežja. Planirano vzdrževanje obsega kontrolne preglede omrežja za spremljanje pravilnega delovanja; izvajanje dnevnih, tedenskih, mesečnih ali letnih opravil.

a) *Opravila pri planiranem vzdrževanju zajemajo:*

- menjava cevovoda oz. dele le tega na osnovi podatkov o pogostosti okvar in stroškov vzdrževanja;
- kontrola, vzdrževanje in zamenjava armatur vgrajenih v cevovode;
- kontrola, vzdrževanje ter obnova manjših objektov na cevovodih – jaški, iztoki, označbe;
- vzdrževanje okolice manjših objektov omrežja – košnja trave,
- izpiranje posameznih odsekov cevovodov, posebej po opravljenih posegih v omrežje;
- periodična kontrola, vzdrževanje ter obnova vodovodnih priključkov in vodomerov.

b) *Interventno vzdrževanje je namenjeno odpravljanju okvar na vodovodnem omrežju in zajema predvsem interventno posredovanje.*

4.2.1 Vzdrževanje vodovodnega omrežja

Upravljalec ima vzpostavljeno redno in intervencijskega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture (GJI) in priključkov. Dela izvaja upravljalec v skladu s pogodbo.

Obveznosti	Postopek	Pogostost
Redno vzdrževanje GJI in priključkov	Postopek rednega vzdrževanja GJI in priključkov.	Po pogodbi o najemu vodovodnega omrežja in letnem planu.
Intervencijsko vzdrževanje GJI in priključkov	Postopek intervencijskega vzdrževanja GJI in priključkov.	Izredni dogodki po potrebi
Evidentiranje	Opravljenih dela se evidentirajo v Poročilo o izvedenih delih tekočega vzdrževanja oz. Poročilo o odpravi okvare	Po opravljenih opravilih

4.2.2 Vzdrževanje hidrantov

V skladu z 22.členom UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO (Ur.list RS št.88/2012) spadajo med obvezne storitve in naloge javne službe tudi redno vzdrževanje hidrantov in hidrantnih omrežij. Dela na področju vzdrževanja hidrantov delimo na:

a) Pregled hidrantov

V skladu z 36.členom ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM (Ur.list RS št.3/2007) morajo občine kot lastniki zagotavljati potrdila o brezhibnem delovanju sistema in izvajanje tehničnega nadzora na hidrantih in hidrantnih omrežjih. Pregled hidrantov izvaja zunanji izvajalec, ki opravi meritve na hidrantnem omrežju občin in pripraviti dokumentacijo izvedenih meritev s potrdili, na podlagi 19. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20). Stroške iz naslova pregleda hidrantov s strani pooblaščenice inštitucije krijejo občine.

b) Redno (tekoče) vzdrževanje hidrantov

Na podlagi ugotovitev pregleda hidrantov se izvajajo tekoča vzdrževalna dela na hidrantih.

c) Investicijsko vzdrževanje hidrantov

V primeru, da so napake na hidrantih take narave, da je potrebno hidrant v celoti zamenjati predstavlja to investicijsko vzdrževanje, za katero zagotavljajo sredstva občine kot lastnice infrastrukture iz naslova poslovnega najema.

Popravilo hidrantov zaradi poškodovanja z vozilom znanega storilca, se stroški popravila krijejo iz zavarovalne police vozila. V primeru neznanega povzročitelja se stroški popravila krijejo iz naslova zavarovanja vodovodne infrastrukture.

4.2.3 Vzdrževanje vodovodnih objektov

Na vodovodnih objektih in v njihovi neposredni okolici se izvajajo dela, ki zajemajo kontrolne preglede, čiščenja, vzdrževanje, obnove objektov in njihove neposredne okolice.

Obveznosti	Postopek	Pogostost	Izvajaja
Vzdrževanje in čiščenje okolice	Redno se izvajajo obhodi vseh objektov. Pri tem se očisti objekte in bližnja okolica, odstranijo se morebitni odpadki in drugi škodljivi dejavniki.	2xmesečno	Vodovodar
Vzdrževanje in čiščenje objektov	Suho čiščenje prostorov (navodilo - čiščenja vodovodnih objektov in opreme)	1 mesec oz. po potrebi	Vodovodar
	Mokro čiščenje prostorov (navodilo - čiščenja vodovodnih objektov in opreme)	1x/tri mesce oz. po potrebi	Vodovodar
	Čiščenje vodne celice (navodilo - čiščenja vodovodnih objektov in opreme	1x /3 leta	Vodovodar
Evidentiranje	Ob vsakem izvedenem obhodu in postopku se izpolni dnevnik pregleda na objektu	Ob vsakem pregledu	Vodovodar

4.2.4 Kontrola in vzdrževanje na vodovarstvenih območjih

Območje zajetja, ki ga predstavlja ograjeni del vodovarstvenega območja neposredno ob zajetju, je pod neposrednim nadzorom EKO Parka. Na tem območju se izvaja vzdrževanje v skladu z navodili za vzdrževanje objektov na najožjem vodovarstvenem območju (VVO I).

Območja	Postopek	Pogostost	Izvajaja
Območje zajetij - predstavlja ograjeni del vodovarstvenega območja neposredno ob zajetju; je pod neposrednim nadzorom upravljalca	*Preventivni pregledi	1x / teden	Vodovodar
Najožji vodovarstveni pas (VVP I)	*Preventivni pregledi	1x / mesec	Vodovodar
Ožji vodovarstveni pas (VVP II)	*Preventivni pregledi	1x letno ali ob zunanem opozorilu na dogajanja na območju, ki lahko ogrozijo varnost vodnega vira	Vodovodar
Širši vodovarstveni pas (VVP III)		Ob zunanem opozorilu na dogajanja na območju, ki lahko ogrozijo varnost vodnega vira	Vodovodar
Evidentiranje	Ob pregledu se izpolni obrazec-zapis o pregledu vodovarstvenega pasu	Ob vsakem pregledu	Vodovodar
<p><i>*preventivni pregled zajema: vizualni pregled območja (odpadki, poginule živali, poškodovane označevalne table VVO območja). Odziva se tudi na opozorila tretjih oseb o dogajanju na območju, ki lahko ogrozijo varnost vodnih virov. Zaposleni, ki opazi neskladnost/pomanjkljivost, o tem takoj obvesti svojega nadrejenega. O ugotovitvah se napiše prijavo pristojnim inšpekcijskim službam.</i></p>			

4.2.5 Vzdrževanje in čiščenje opreme in naprav

Opremo in naprave na vodovodnem sistemu predstavljajo: naprave za kloriranje, črpalke, merilna sonde za merjenje prostega klora, pH elektrode, merilci pretoka.

Obveznosti	Postopek	Pogostost	Izvajaja
Vzdrževanje in čiščenje naprav in opreme	Izvajaja se redno in občasno vzdrževanje in čiščenje naprav in opreme, skladno z navodili – vzdrževanja strojne in elektro opreme po objektih	Po potrebi in v skladu z navodili.	Vodovodar pooblašteni serviserji
Evidentiranje	Po izvedbi servisa naprav in opreme se izda poročilo o	Po opravljenih servisih	Pooblašteni serviser

Obveznosti	Postopek	Pogostost	Izvajaja
	opravljenem servisu.		
	Po izvedbi občasnega vzdrževanja naprav in opreme se izdela poročilo o opravljenem vzdrževanju.	Po opravljenem vzdrževanju	Vodja PE Vodovod
Shranjevanje dokumentacije	Poročila o opravljenih servisih in vzdrževanju naprav in opreme se hranijo v arhivu EKO Parka.	Po opravljenih servisih in vzdrževanjih	Vodja PE Vodovod

4.2.6 Kalibracija meril v sistemu oskrbe s pitno vodo

Naziv merila/ oznaka	Meritev	Pogostost kalibracije, verifikacije	Izvajalec
Prenosni kolorimeter/ WTW	Prosti in celokupni klor	1x/leto oz. po potrebi	Mikro+Polo
Prenosni kolorimeter/	Prosti in celokupni klor	1x/leto oz. po potrebi	SoTom H.V. d.o.o., Ob Železnici 14, 1000 Ljubljana
Prenosni kolorimeter/ Pocket Color; Lovibond MD100	Prosti in celokupni klor	1x/leto oz. po potrebi	SoTom H.V. d.o.o., Ob Železnici 14, 1000 Ljubljana
ANALIZATOR KLORA DIA 2Q, Grundfos (Gaberje)	Prosti klor	1x/leto oz. po potrebi	MAK CMC, Tribiljska ulica 81 1000 LJUBLJANA
ANALIZATOR KLORA DIA 2Q, Grundfos (Turnišče)	Prosti klor	1x/leto oz. po potrebi	MAK CMC, Tribiljska ulica 81 1000 LJUBLJANA
ANALIZATOR KLORA, (VH Črenšovci)	Prosti klor	1x/leto oz. po potrebi	MAK CMC, Tribiljska ulica 81 1000 LJUBLJANA
ANALIZATOR KLORA, (nabira Dobrovnik)	Prosti klor	1x/leto oz. po potrebi	MAK CMC, Tribiljska ulica 81 1000 LJUBLJANA
Merilci pretoka na črpališčih in mejah občin	Količina vode	1x/5 let	Elproing d.o.o.
Meritev porabe vode uporabnika	Količina vode	1x/5 let	Unithing d.o.o.

4.3 Zamenjava vodomero

Na odjemnih mestih se vodomeri po preteku petletne veljavnosti zamenjajo v skladu s planom zamenjav enakomerno skozi pet letno obdobje, v skupni količini 10.700 vodomero.

V obdobju do konca leta 2028 je predvidena vzpostavitev merjenja in obdelavo podatkov porabe pitne vode v celotnem sistemu Pomurskega vodovoda - sistem A, z eno najsodobnejšo programsko rešitvijo. Občina Dobrovnik, Občina Kobilje, Občina Črenšovci, Občina Turnišče,

Občina Odranci in Občina Velika Polana bodo investirale v vgradnjo telemetrije na svojem območju. Sistem bo omogočal hitrejšo zaznavo napak na sistemu ter zmanjšanje vodnih izgub. V spodnji tabeli je predviden plan menjav v primeru odobritve projekta – telemetrija, kjer je predvideno tri letno obdobje menjave vseh merilcev.

Plan zamenjave vodomeroev po občinah

Redni letni plan menjav		Plan v primeru odobritve projekta -Telemetrija		
2026		2026	2027	2028
Občina	Število	Število	Število	Število
Občina Turnišče	200	370	370	370
Občina Lendava	1000	2100	2100	2100
Občina Črenšovci	400	500	500	500
Občina Odranci	100	180	180	180
Občina Kobilje	100	95	95	95
Občina Dobrovnik	300	330	330	330
Skupaj	2100	3575	3575	3575

4.4 Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Zakonodaja upravljavcem vodovodnih sistemov nalaga obveznost zagotavljanja skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode kot živilo, nad katerim mora izvajati notranji nadzor na osnovah HACCP-načrta. Ta omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Uporaba vode za pitje in pripravo hrane ter za osebno higieno predstavlja tveganje za zdravje, če zaradi bioloških, kemičnih ali fizikalnih lastnosti vode po njeni uporabi pride do bolezenskih sprememb ali kako drugače predstavljajo nevarnost za zdravje.

Pri proizvodnji, pripravi in distribuciji pitne vode so tveganja lahko:

- **BIOLOŠKA** - prisotnost živih organizmov
- **KEMIČNA** - intenzivno poljedelstvo in živinoreja, nehigiensko odvajanje odplak v neurejene greznice ali v opuščene vodnjake, številne opuščene in še aktivne gramoznice, melioracijski jarki, ki segajo do nivoja podtalnice, neurejena odlagališča odpadkov so najpogostejši vzroki/viri kemičnega onesnaževanja pitne vode na našem območju.
- **FIZIKALNO-KEMIČNA** - pomenijo spremembe lastnosti kemične vode (pH, temperatura, motnost, barva, vonj in okus)

Notranji nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode izvajamo s strokovno usposobljeno ekipo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Maribor. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi in HACCP načrtom se voda nadzoruje od vodnih virov pa vse do pipe uporabnikov.

Spremembe temperature vode – segrevanje vode, na posameznih odsekih pomurskega vodovoda – sistem A, je dejavnik, ki vpliva na razsežnosti kemijskih in bioloških dejavnikov. Vplivi segrevanja ozračja in posledično tal na segrevanje vode v sistemu so nepredvidljivi, predvsem zaradi spremenljivosti dinamike porabe vode in vremenskih razmer. Spremembe temperature vode – segrevanje vode, na posameznih odsekih *sistema* se v poletnih mesecih spremljamo dodatno z meritvami temperature vode na hidrantnih. Ti ukrepi povečujejo obseg dela in posledično tudi stroške nadzora.

Rezultati preskušanj notranjega nadzora, ki se izvaja po letnem planu in državnega monitoringa so objavljeni na spletni stran EKO-PARK d.o.o. Lendava.

V skladu s HACCP načrtujemo v naslednjem štiriletnem obdobju izvajati notranji nadzor (NN) z zunanjim izvajalcem. Trenutno imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje notranjega nadzora z NLZOH Maribor. Interni nadzor preverjanja skladnosti izvaja Eko Park v lastni režiji.

4.5 Zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih

Vodne izgube se nanašajo predvsem na izgube vode zaradi okvar na cevovodih, puščanja na spojih, nekontrolirane odvzeme vode iz hidrantov, uporabo požarne vode, nelegalne priključke, porabo vode v zvezi z njeno pripravo pred distribucijo, itd. Vodne izgube si prizadevamo zmanjšati predvsem s takojšnjim posredovanjem pri ugotovljenih okvarah na cevovodih, preprečevanjem nekontroliranih odvzemov vode iz hidrantov, odkrivanje nelegalnih priključkov in odkrivanjem okvar na vodomernih.

Največji delež vodnih izgub nastane predvsem zaradi dotrajanega vodovodnega sistema in posledično pogostih strojelomov (defektov) na sistemu. Občine kot lastnice infrastrukture bi naj prihodke iz naslova poslovnega najema vodovodne infrastrukture namensko vlagati v obnove dotrajanih cevovodov in objektov, da se stanje na področju dotrajanosti izboljša. Kljub neugodnim gospodarskim razmeram, bo potrebno pristopiti k intenzivnejši obnovi dotrajanih cevovodov (predvsem PVC in PE cevi starih več ko 40 let) in ostale opreme. Med ukrepe za zmanjšanje vodnih izgub se štejejo tudi potrebne investicije v obnovo in novogradnje vodovodne infrastrukture. Potrebna je tudi obnova vodne celice na VH Črenšovci, kjer prepušča zaščitna plast vode celice. Glede na številčnost prepustov planiramo investicijsko vzdrževanje najbolj kritičnih odsekov, navedenih v spodnji tabeli.

Predvideno Investicijsko vzdrževanje 2026-2029

Predvidene investicije	Termin izvedbe	Vir financiranja	Odgovorni
Zamenjava vodovodne cevi DN 50, cca. 300 m, v Lendavskih goricah od hiš.št. 60a do 83 – dotrajan vodovod, veliko št. okvar	2026	Najemnina	OL
Ureditev vodovoda v Kolodvorski ulici proti »drvarnici«	2026	Najemnina	OL
Zamenjava vodovoda v Gregorčičevi ulici	2026	Najemnina	OL
Sanacija vodovoda v Petišovcih (Lendavska cesta, Cvetna ulica, Nova ulica, Poljska ulica in Petišovska Ulica	2027, 2028	Najemnina	OL
Kašov breg, Čentiba	2026	Najemnina	OL
Obnova in ureditev vodovoda v Potočni ulici Petišovci (od HŠ 2 do HŠ48)	2026	Najemnina	OL
Sanacija puščanja VH Piramida v L. goricah	2026, 2027	Najemnina	OL
Sanacija VH Črenšovci-preplastitev s PEHD folijo	2026	Najemnina	OČ
OBČINA DOBROVNIK Obnova in ureditev vodovoda v Dobrovniku na odseku med objektoma Dobrovnik 149 in Dobrovnik 155, v skupni 170m	2026	Najemnina	OD

Občine Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče ne načrtujejo vlaganj v vodovodno omrežje, kajti posebne problematika prepustov se ne zaznava. Predlagamo pa, da občine pristopijo k izvajanju predlogov podjetja Vodnar za odpravo težav s pregrevanjem vode.

4.6 Zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo

V občini Črenšovci je prevedena izgradnja novega vodnjaka za oskrbo s pitno vodo, predvsem zaradi zagotavljanja varne oskrbe v primeru izpada vodnega vira Gaberje. Poleg tega je lokacija VV Turnišče ogrožena, saj je VV lociran v neposredni bližini kmetijskih polj in dolgoročna uporaba tega vodnega vira vprašljiva.

Na podlagi večje zanesljivosti delovanje vodovodnega sistema A in zapsanega v prijavi projekta » Oskrba Pomurja s pitno vodo » so v letu 2021 potekale aktivnosti v zvezi z izgradnjo tretjega vodnega vira. Lokacija tretjega vodnega vira v Dolnji Bistrici, Občina Črenšovci, je bila določena že v prijavi projekta leta 2012. V letu 2021 je bilo pridobljeno dovoljenje za črpalne preizkuse ter izvedeno JN s strani občine Črenšovci. S strani podjetja Vodnar je bila izdelana idejna zasnova o delovanju vodovodnega sistema, po vključitvi tretjega vodnega vira v sistem. Geološki zavod Slovenije je pripravil strokovne podlage in program raziskav, za pridobitev dovoljenja za raziskave, za tretji vodni vir na Dolnji Bistrici. Vse aktivnosti so bile predstavljene na sestanku družbenic.

4.7 Režim obratovanja rezervnih zajetij za pitno vodo

Celoten sistem Pomurskega vodovoda-sistem A je imel v letu 2024 povprečno porabo 52 L/s, kar smo zagotovili iz VV Turnišče in VV Gaberje. V primeru izpada vodnega zajetja Turnišče oskrbo lahko v celoti zagotavljamo iz vodnega zajetja Gaberje.

V primeru izpada vodnega vira Gaberje, se pričakujejo motnje z oskrbo pitne vode na območju občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Iz vodnega zajetja Turnišče je možno črpati namreč največ 25 L/s, kar pomeni, da v primeru izpada vodnega zajetja Gaberje, ta količina ne bo zadostovala za normalno oskrbo celotnega sistema Pomurskega vodovoda – sistem A.

Sprememba vodnega dovoljenja vodnega zajetja Turnišče

Občina Turnišče je v letu 2023 zmanjšala zmogljivost vodnega vira Turnišče iz 55 L/s na 25 L/s, kar pomeni, da bo v primeru izpada VV Gaberje možno iz VV Turnišče oskrbeti le občino Turnišče ter občini Odranci in Črenšovci v primeru ugodnih hidroloških razmer, zato je za zagotavljanje zanesljive in varne oskrbe s pitno vodo nujno zgraditi nov vodni vir.

4.8 Režim nadomeščanja rezervnih zajetij za pitno vodo

Zaenkrat ni predvidenega rezervnega napajanja za celoten sistem Pomurskega vodovoda v primeru izpada vodnega zajetja Gaberje. Rezervno zajetje je v fazi iskanja ustreznega vodnega vira (občina Črenšovci), s katerim bi povečali zanesljivost in varnost obratovanja vodovodnega sistema A.

4.9 Način obveščanja uporabnikov javne službe

Skladno z določbami Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023), Navodilom o načinih obveščanja (Uradni list RS, št. 109/2023) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, bo upravljalec obveščal uporabnike o načinih, rokih in pogostosti obveščanja v skladu z načrtom obveščanja uporabnikov Pomurskega vodovoda - Sistem A (Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Odranci, Občina Turnišče in Občina Kobilje).

Upravljaec je v odnosu do uporabnikov glede obveščanja dolžan upoštevati določila občinskih odlokov o oskrbi s pitno vodo, Uredbe o oskrbi s pitno vodo, Pravilnika o pitni vodi in obveščanju opredeljenimi v HACCP načrtu.

Upravljaec bo obveščal uporabnike z dopisom na položnici, na začetku koledarskega leta (najpozneje do 31.3.) o kakovosti pitne v preteklem letu. Upravljaec obvešča uporabnike o načinih in časovnih rokih obveščanja, o neskladnostih ugotovljenih v okviru notranjega nadzora ali pri izvajanju monitoringa, v skladu s načrtom obveščanja.

V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, uporabnike o tem obvestimo najkasneje v dveh urah na radio Murski val, radio MMR in objavo na spletni strani Eko-park d.o.o. (<http://www.eko-park.si>) ter jim posredujemo ustrezna priporočila, ki jih je pripravil NIJZ in so objavljena na spletni strani NIJZ (<http://www.nijz.si>). Uporabnike najkasneje v enem dnevu obvestimo o odpravljanju vzrokov neskladnosti preko radijskih postaj in spletne strani Eko-Parka. Informacije o rezultatih izvedenih preizkus notranjega nadzora in monitoringih so objavljene na spletni strani; <http://eko-park.si/voda-monitoring/>.

Postopek ukrepanja pri odpravi vzrokov neskladnosti.

Ukrep	Postopek ukrepanja	Odgovornost
izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pristop k iskanju vzroka neskladnosti (vodni vir, priprava vode, omrežje ali hišno omrežje) 2.Obveščanje uporabnikov v skladu z načrtom, 22. člen (odločitev na podlagi ocene pomembnosti neskladnosti) 3.Odprava vzroka neskladnosti 4. Ponovno preizkušanje 5.Podati priporočilo lastnikom objektov, če je vzrok hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje 	<p>Odgovorna oseba za skladnost (1,3,4,5)</p> <p>Odgovorna oseba PE vodovod (1,2,3)</p> <p>Vodovodar (1,3)</p>
omejitve uporabe pitne vode	<ol style="list-style-type: none"> 1.Obveščanje uporabnikov ali uporabnika, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje 2.Posredovati priporočila o ravnanju s pitno vodo v času trajanja ukrepa omejitve 3.Pristop k iskanju vzroka neskladnosti (vodni vir, priprava vode, omrežje ali hišno omrežje) 4.Obveščanje ZIRS, NIJZ, NLZOH 5.Odprava vzroka neskladnosti 6.Aplikacija http://www.npv.si/ 7.Ponovno preizkušanje 8. Podati priporočilo lastnikom objektov, če je vzrok hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje 9.Preklic ukrepa 	<p>Odgovorna oseba za skladnost (2,3,4,5,6,7,8)</p> <p>Odgovorna oseba PE vodovod (1,3,5,9)</p> <p>Vodovodar (3,5)</p>
prepoved uporabe pitne vode	<ol style="list-style-type: none"> 1.Obveščanje uporabnikov ali uporabnika, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje 2.Posredovati priporočila o ravnanju s pitno vodo v času trajanja ukrepa omejitve 3.Pristop k iskanju vzroka neskladnosti (vodni vir, priprava vode, omrežje ali hišno omrežje) 4.Obveščanje ZIRS, NIJZ, NLZOH 5 Nadomestna oskrba s pitno vodo 6.Odprava vzroka neskladnosti 7.Aplikacija http://www.npv.si/ 8.Ponovno preizkušanje 9. Podati priporočilo lastnikom objektov, če je vzrok hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje 10.Preklic ukrepa 	<p>Odgovorna oseba za skladnost (2,3,4,5,6,7,8,9)</p> <p>Odgovorna oseba PE vodovod (1,3,5,10)</p> <p>Vodovodar (3,5)</p>
vzdrževalna dela na omrežju	<ol style="list-style-type: none"> 1.Obveščanje uporabnikov v skladu z načrtom obveščanja 2.Pri vzdrževalnih delih na priključku hišnega omrežja, 3. Podati priporočilo o izpiranju hišnega omrežja 	<p>Odgovorna oseba PE vodovod (1,2)</p>

4.10 Posebne storitve z uporabo javne infrastrukture

Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe. V skladu z 2. točko 3.člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo se za javno službo ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, če se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode. Dobava vode pitne vode tem uporabnikom je v skladu z izdanimi vodnimi dovoljenji za odvzem vode iz javnega vodovoda. Uporabniki, ki imajo vodna dovoljenja za odvzem vode iz javnega vodovoda za tehnološke namene so: KG Lendava d.d., LEK d.d. Antiinfektivi Lendava, Ilirija d.o.o. Ljubljana, Geoenergo d.o.o., Varis Lendava d.o.o., Planika Turnišče d.o.o., Perutnina Ptuj d.d (Dobrovnik).

V praksi se pojavlja nekaj primerov posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture, kot so enkratni odvzemi vode iz hidrantov na željo stranke (polnjenje bazenov, oskrba gradbišč). Po predhodnem naročilu in dogovoru poskrbimo za enkratne odvzeme iz hidrantov na željo stranke.

V skladu z 11. členom Uredbe o metodologiji se lahko opravlja taka storitev pod pogojem, da ne ustvarja negativne razlike med prihodki in odhodki. Zagotovljeno je ločeno računovodsko spremljanje stroškov javnega in tržnega dela dejavnosti.

4.11 Površine, za katere se iz javnega vodovoda zagotavlja pitna voda za pranje , namakanje ali oskrbo s pitno vodo, ki je namenjena splošni rabi

Iz javnega vodovoda se pitna voda uporablja tudi za namakanje javnih površin (cvetličnih gred in parkov).